

Abbildung 6. Pegelkarte für den Nachtzeitraum, berechnet nach DIN 45691 [1] mit den Emissionsdaten aus Tabelle 1 (ohne Richtungssektoren) unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch die existierenden Gaskavernen (rote Kreuze)

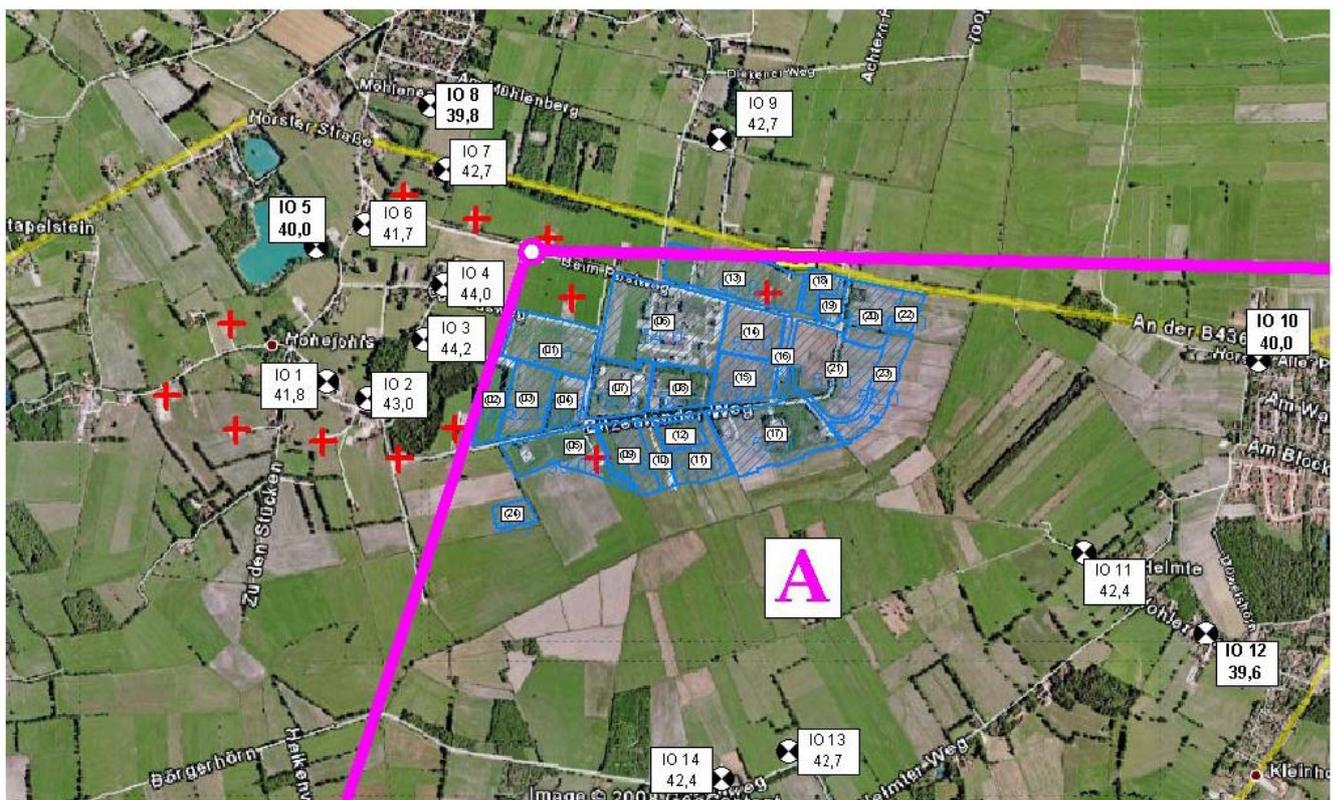


Abbildung 7. Immissionswerte für die Emissionskontingente nach Tabelle 2 (unter Berücksichtigung der Zusatzkontingente für den Richtungssektor A)